




# LEYENDA ELECTRICIDAD

	CAJA GENERAL DE PROTECCION
	CENTRALIZACION DE CONTADORES Seccionador de Corte en Carga Puente de Comprobación de Tierras y Limitador Contra Sobretensiones y Sobre Tensiones
	INVERSOR GOODWE XS 1KW MONOFASICO (1 STRING)
	CUADRO SERVICIOS GENERALES
	CUADRO SECUNDARIO VIVIENDA
	FOCO TIPO DOWNLIGHT EMPOTRADO 24W. LED
	APLIQUE DE PARED 18W. LED
	DETECTOR DE PRESENCIA
	INTERRUPTOR (h = 1,20 m)
	EMERGENCIA
	T.C. II+T-16A. ESTANCO SUPERFICIE (h = 1,20 cm.)
	PASAJILLOS ESTANCO DE SUPERFICIE (h=1,20 cm.)
	C9 Aerotermia (Ud. Exterior) 3(1x6)-Canaleta + Tubo PVC rígido 32Ø (750V. - H07Z1)
	C9 Acumulador 3(1x4)-Canaleta (750V. - H07Z1)
	C9 Ventilación 3(1x1,5)-Canaleta (750V. - H07Z1)
	C9 Aerotermia (Ud. Interior) 3(1x1,5)-Canaleta (750V. - H07Z1)
	D.I. 2(1x10)-40Ø // H07Z1 (Unitaria por vivienda)
	L.G.A. 4(1x70)-160Ø // RZ1-K

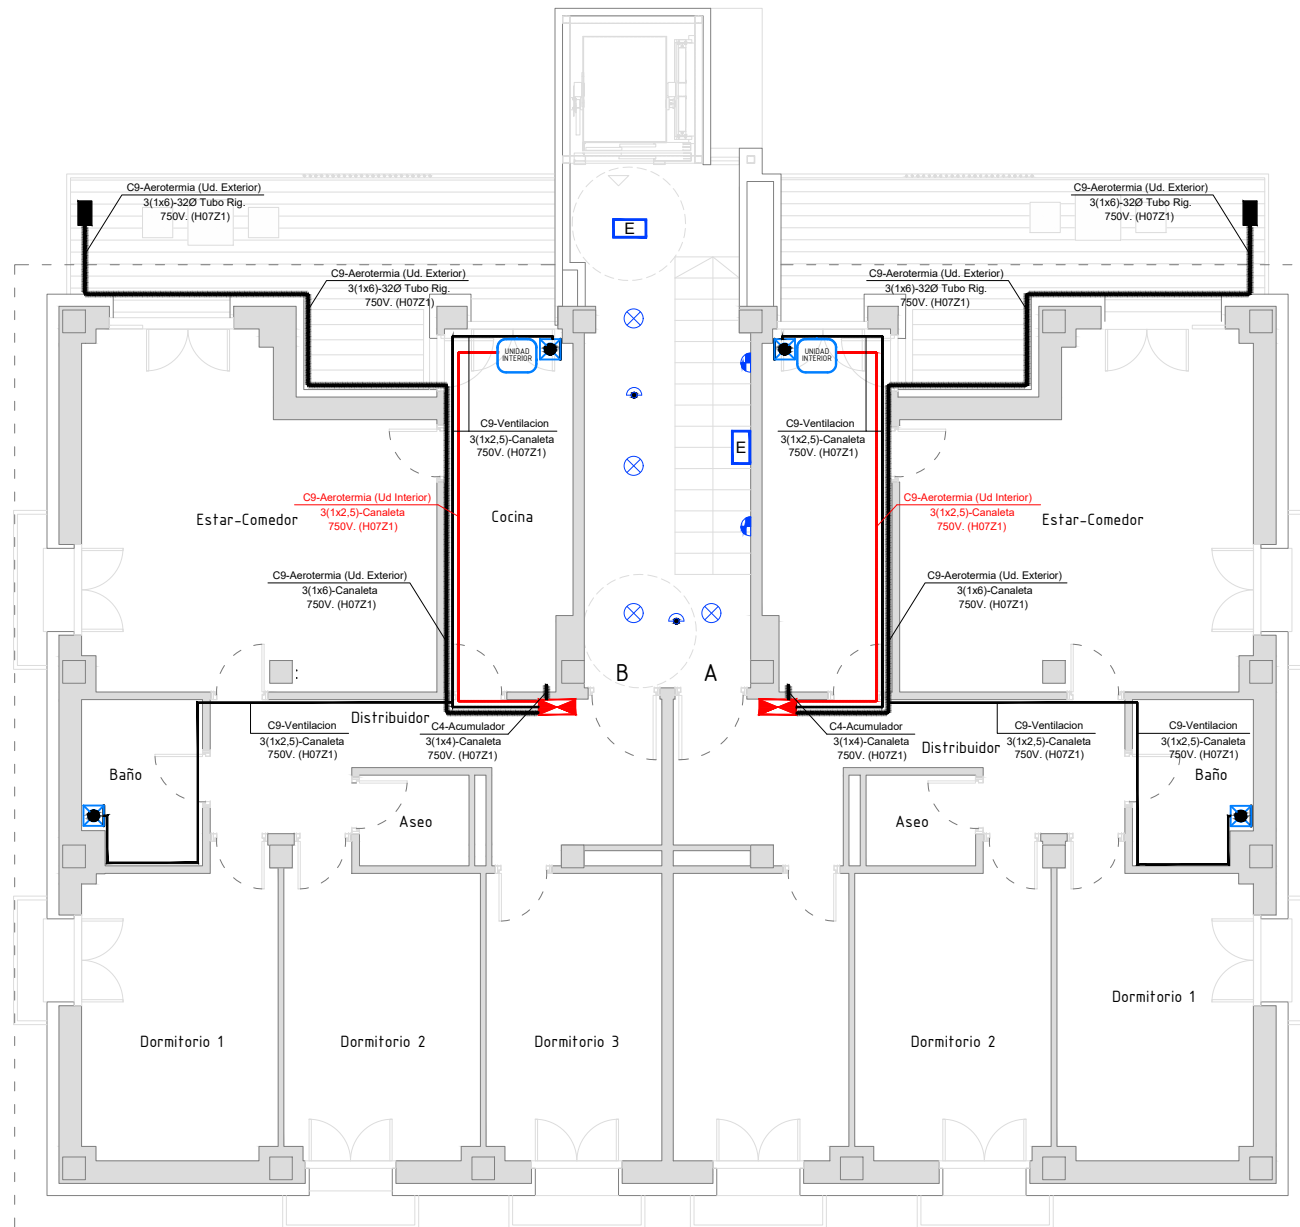

## REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

c/ Bañuefaiibar 1, 3 y 5  
014 70 Amurrio  
Araba

2249 C 531 ELEC E ILUM  
PLANTA TIPO P1-P5  
e100

FECHA  
Febrero 2024

PROMOTOR  
Dep. de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes  
Gobierno Vasco

ARQUITECTOS  
Iñigo Araiko Rodríguez

Egoitz Arana Parra

Jorge Hernández Vidaurre

arquitectos  
**abitura**  
bañen 1 10 48003bilbao estudio@abitura.es 944156078